

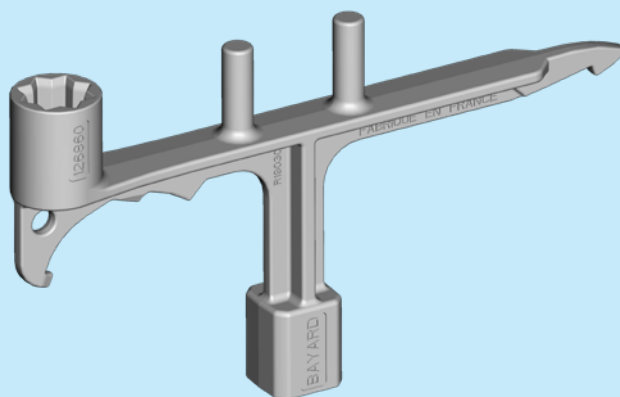


Accessoires pour poteaux et bouches d'incendie
Séries A3 10 à A3 41 – C4 15 – G4 15 – G750

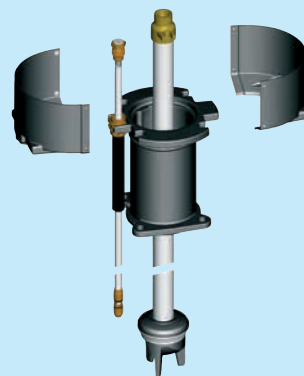

Dans les zones où la circulation et le stationnement peuvent perturber la mise en œuvre des PEI, des protections physiques telles que les barrières doivent être mises en place.

BARRIÈRE DE PROTECTION - SÉRIE A3 40

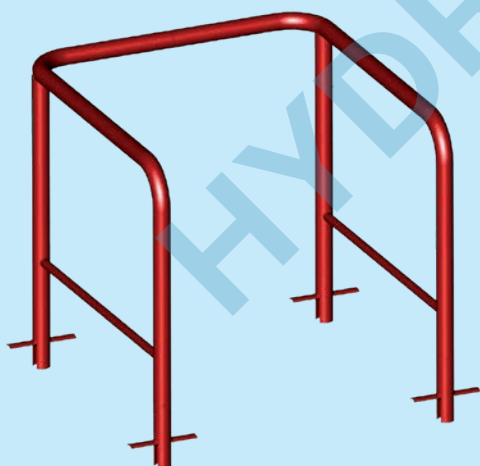


Applications

- Protection, sécurisation de la personne et de l'hydrant contre les risques de choc.
- Délimitation d'une zone autour de l'hydrant pour que les pompiers puissent accéder rapidement au point d'eau en cas d'urgence.
- La barrière incendie est équipée en standard de 2 barres latérales pour qu'elle soit détectable avec une canne.
- Notre barrière incendie répond à la norme NF P 98 350 des personnes à mobilité réduite (PMR).


Description

- Revêtements polyester Rouge RAL 3020, Bleu RAL 5015, Gris RAL 7036, Vert RAL 6020, Jaune RAL 1021. Épaisseur 50 microns mini.
- Épaisseur du tube principal de $\varnothing 60$: 3 mm.
Épaisseur du tube latéral de $\varnothing 30$: 2 mm.
- Ancrage : béton 200 mm de profondeur.

Barrière de protection mâle

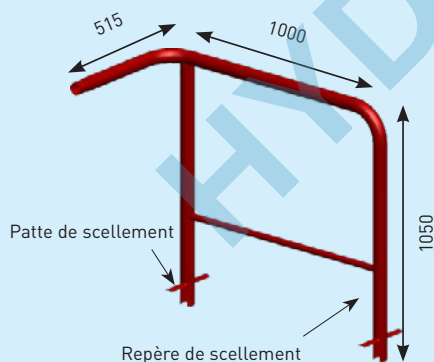

Barrière de protection femelle

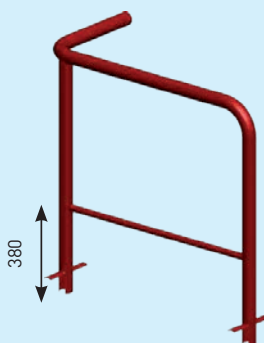

Barrière de protection grise




Barrière de protection verte

NOTE

Toutes nos barrières incendie répondent à la norme d'installation des **PI NF S 62 200** et respectent les volumes de dégagement prévu par la norme au décret **N°2006 1658** du 21 décembre 2006
Tolérances dimensionnelles selon norme **ISO2768 1 classe**



DEMI BARRIÈRE DE SÉCURITÉ - SÉRIE A3 40

- Revêtement polyuréthane rouge RAL 3020. Épaisseur 50 microns mini.
- Épaisseur tube Ø 60 épaisseur 3 mm.
- Ancrage : béton 400 mm de profondeur.

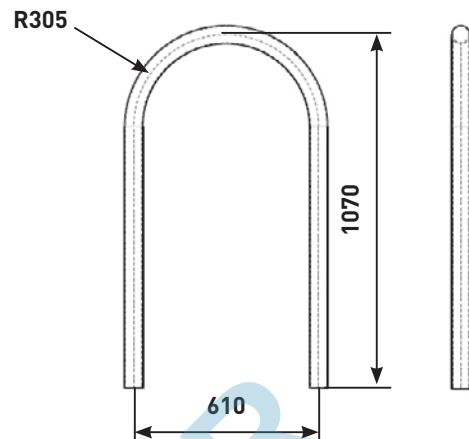




DEMI BARRIÈRE POIDS LOURD - SÉRIE A3 40

- Revêtement polyuréthane rouge RAL 3020. Épaisseur 50 microns mini.
- Épaisseur tube Ø 60 épaisseur 3 mm.
- Ancrage : béton 400 mm de profondeur.

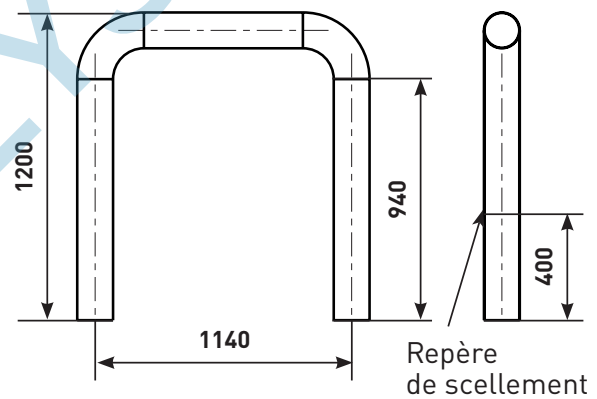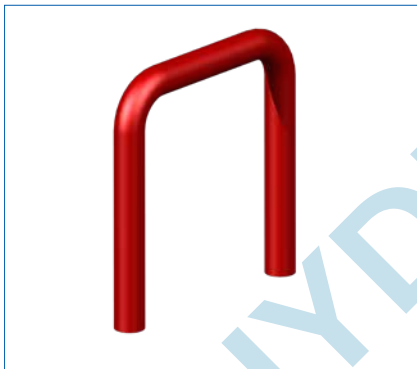

COFFRE DE SCELLEMENT CARNOT - SÉRIE A3 40


- Assure l'ancrage des poteaux de n'importe quel DN.
- Béton fibré.
- 560x560 mm.

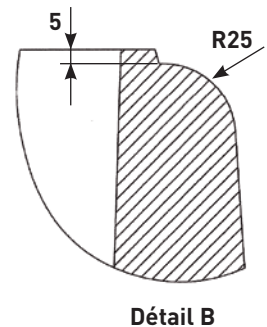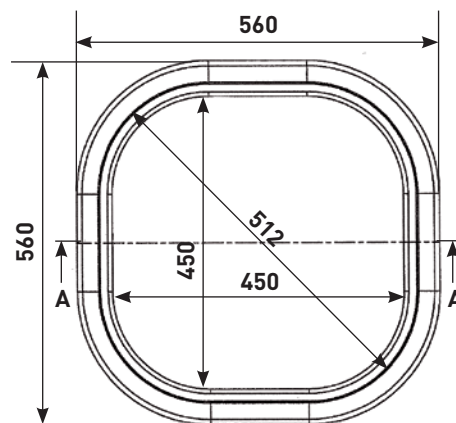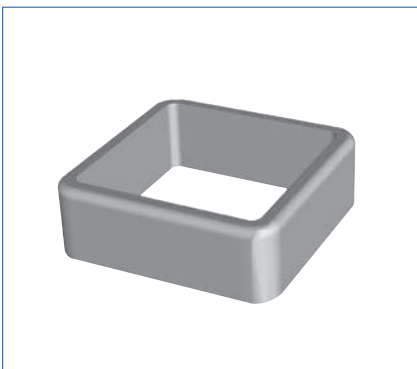

PRISE SYMÉTRIQUE SUR BRIDE RONDE - SÉRIE A3 40




Rep.	Désignation	Nb	Matériaux
01	Bride taraudée	1	Fonte
02	Prise symétrique DN65/DN100	1	Alu-Silicium
03	S/ens. Bouchon (inclus rep. 04,05,06)	1	Alu-Silicium
04	Joint	1	Elastomère
05	Air clap	1	Thermoplastique
06	Attache	1	Nylon

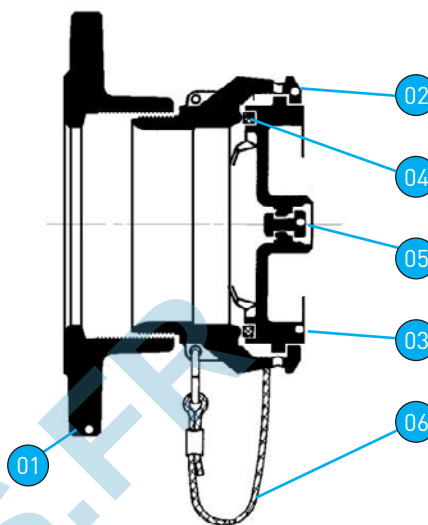

CLÉS DE MANŒUVRE - SÉRIE A3 15

Etoile pour carré de 30 :

- Plus de liberté angulaire à l'utilisation
- Plus de couple de manœuvre par sa position

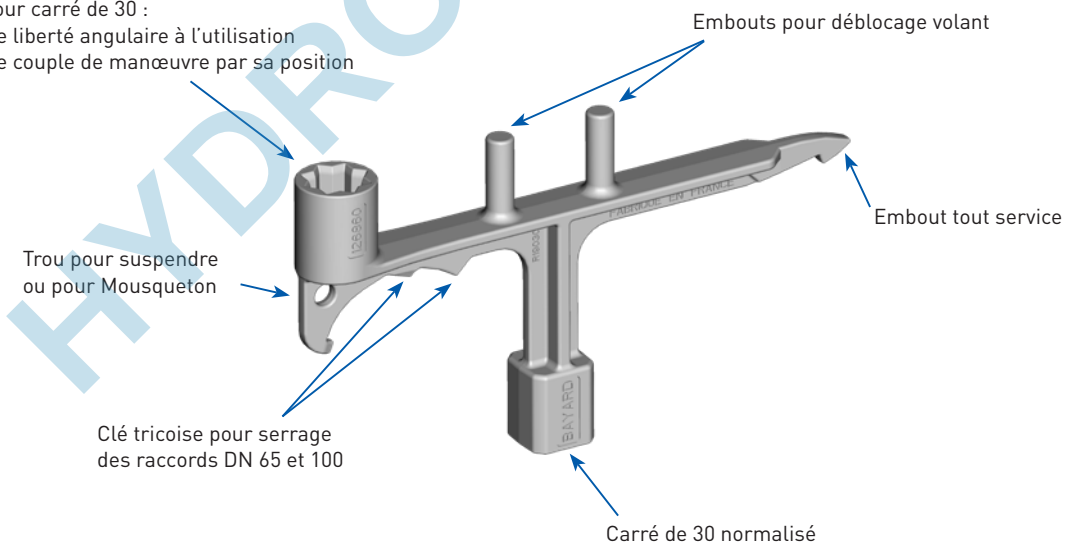


Clé universelle : la plus polyvalente de la gamme


- Matériau : Aluminium très haute résistance, trempé, anodisé.
- La plus polyvalente de la gamme.
- Longueur : 450 mm.
- Hauteur : 250 mm.
- Poids : 1,5 Kg.
- Modèle déposé.
- Fabrication Française.
- Carré de 30.

CLÉS DE MANŒUVRE - SÉRIE A3 40


Clé RF




Clé pour PI à coffre




Clé pour PI

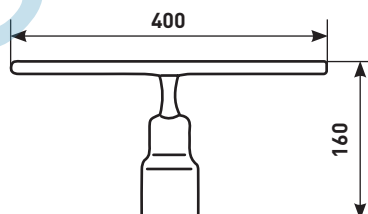


Clé tous services



Clé de bouche d'incendie



Clé articulée

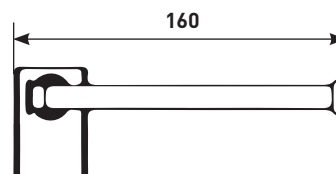

PIÈCES À BRIDES


Applications

- Brides orientables facilitant la mise en œuvre.
- Protection anticorrosion par revêtement époxy poudre (revêtement cataphorèse).
- Conformité aux normes :
 - NF EN 545 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau.
 - NF EN 1092-2 : Brides et leurs assemblages. Partie 2 : brides en fonte.
 - ISO 2531 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
 - ISO 7005-2 : Brides métalliques, brides fonte.
 - ISO 7483 : Dimensions des joints à utiliser avec les brides ISO 7005.
- Attestation de conformité sanitaire.

- DN 60/65 à 150
- PFA 16
- Brides ISO PN10 en standard, PN16 sur demande.
- Températures d'utilisation : +0°C à +60°C.

Description


ESSES DE RÉGLAGE - SÉRIE A3 10

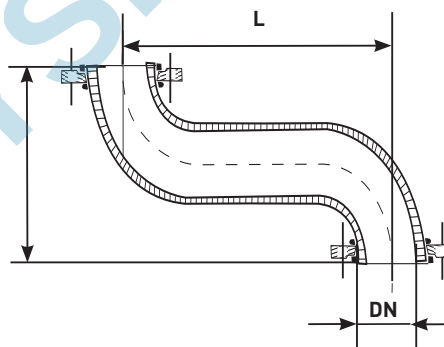

Désignation	Nb	Matériaux	Normes
Corps - Esse	1	Fonte GS/EN-GJS-450-10	NF EN 1563
Bride - Esse	1	Fonte GS/EN-GJS-450-10	NF EN 1563

DN	L mm	A mm	Poids kg
60/65	500	240	11
80	500	280	14,5
100	500	280	18
150	500	320	33

MANCHETTE - SÉRIE C4 15

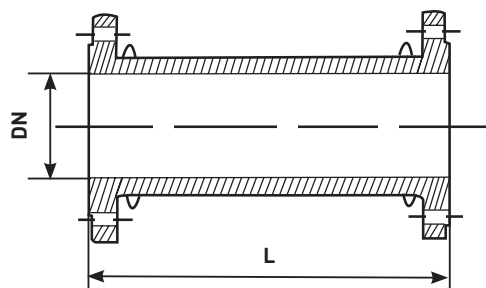

Désignation	Nb	Matériaux	Normes
Corps - Manchette	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563
Bride - Manchette	1	Fonte GS/EN-GJS-500-7	NF EN 1563

DN	L mm	Poids kg	L mm	Poids kg
100	0,25	12,3	0,5	16,7

RACCORD COUDÉ POUR VIDANGE CANALISABLE - SÉRIE G7 50



Descriptif

- Pour tuyau polyéthylène SDR9 conformément aux normes ISO 3458 3459 3501 3503 et EN 12201
- Raccords "Pushfit" PE X femelle à écrou tournant.
- Facilité et rapidité de mise en œuvre par simple emboîtement du tuyau, sans outil, sans serrage.
- Fiabilité :
 - Par conception, l'étanchéité augmente avec la pression de l'eau et l'effort de traction sur le tube.
 - Fabriqués à partir de matériaux synthétiques de haute performance, les raccords "Pushfit" présentent une excellente résistance à la déformation et à la corrosion.
- Agrément :
 - Attestation de Conformité Sanitaire.
- Performances :
 - Résistance à la pression interne : 2 x PN minimum.
 - Essais d'endurance : 15 000 cycles de 0-30 bar.

Caractéristiques

- PFA 16.
- Température d'utilisation jusqu'à 40°C.


Applications

- Réseaux de distribution d'eau.

NOTE

Pour plus d'informations, consulter la fiche des **Raccords PUSHFIT T03-07-102C**
Couple de serrage préconisé pour le raccordement des extrémités filetées : 25 Nm

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Corps	1	Acétal ou polypropylène	
02	Bague d'ancrage	1	Acétal	
03	Joint torique	1	EPDM	EN 681

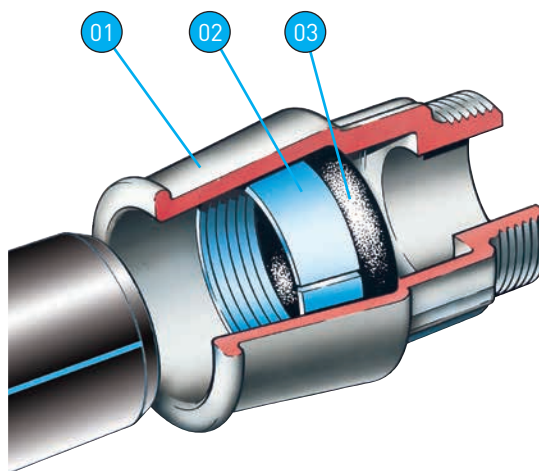

AVANT POSE

MANCHETTE DE RÉHAUSSE AVANT POSE - SÉRIE A3 10

DN 80 (2016), DN100 (2003) à DN150 (>2019)

Pour poteaux d'incendie et pour poteaux d'aspiration DN 80 à 150

POUR POTEAUX FINITION BRONZE/ARGENT/OR
avec joint armature métallique



Description

- Pour montage entre siège et coude ou admission verticale
- Kit constitué d'une :
 - manchette de réhausse 0,05 - 0,15 - 0,25 de hauteur à bride tournante.
- Revêtement cataphorèse, Fonte ductile
- Joint EPDM à armature métallique ACS (C450 joint âme métallique T18003)
- Livrée avec boulons
- Notice de pose **W15014**

POUR POTEAUX FINITION BRONZE/ARGENT



Description


- Pour montage entre siège et coude ou admission verticale
- Kit constitué d'une :
 - Manchette de réhausse 0,05**, 0,15, 0,25 de hauteur à bride tournante, bride carré 4 trous à monter côté siège
- Revêtement cataphorèse, Fonte ductile

**Hauteur 0,05 livrée avec boulons

APRÈS POSE

MANCHETTE DE RÉHAUSSE APRÈS POSE 0,20 M - SÉRIE A3 10

Pour poteaux d'incendie DN 80 (2016) et DN 100 (>2003) et pour poteau d'aspiration DN 80 à 100

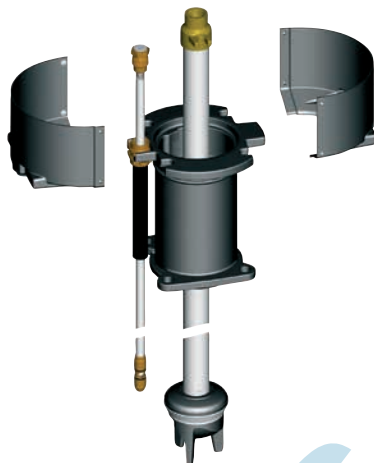

POTEAU NON RENVERSABLE (NON CHOC)

SAPHIR /EMERAUDE ARGENT

Description

- Kit constitué d'une :
 - manchette de rehausse 0,2 à bride orientable,
 - sous-ensemble commande inférieure avec clapet et guide clapet, etc...
 - support de vidange, tube de protection avec vidange hydraulique visible, demi flasques pour poteau EMERAUDE
 - Joint torique EPDM
 - Boulonnerie
- Notice de pose **W05035**

SAPHIR /EMERAUDE BRONZE RÉTRO

Description

- Kit constitué d'une :
 - manchette de rehausse 0,2 à bride orientable,
 - sous-ensemble commande inférieure avec clapet et guide clapet, etc...
 - support de vidange, tube de protection avec vidange hydraulique, demi flasques pour poteau EMERAUDE
 - joint torique EPDM
 - boulonnerie
- Notice de pose **W05036**

POTEAU RENVERSABLE (CHOC)

SAPHIR /EMERAUDE ARGENT CHOC

Description

- Kit constitué d'une :
 - manchette de rehausse 0,2 à bride orientable,
 - sous-ensemble commande inférieure avec clapet et guide clapet, clavette
 - sous-ensemble de vidange hydraulique extractible
 - support de vidange, tube de protection vidange, demi flasques pour poteau EMERAUDE
 - joint torique EPDM
 - boulonnerie
- Notice de pose **W05038**

SAPHIR /EMERAUDE BRONZE RÉTRO CHOC

Description

- Kit constitué d'une :
 - manchette de rehausse 0,2 à bride orientable,
 - sous-ensemble commande inférieure avec clapet et guide clapet, clavette
 - sous-ensemble de vidange hydraulique
 - support de vidange, tube de protection vidange, demi flasques pour poteau EMERAUDE
 - joint torique EPDM
 - boulonnerie
- Notice de pose **W05037**


AVANT POSE

MANCHETTE DE RÉHAUSSE AVANT POSE - SÉRIE A3 40

Pour bouche d'incendie DN 100 et pour bouche d'aspiration DN 100

Pour modèle incongelable uniquement

HAUTEUR 0,05 M

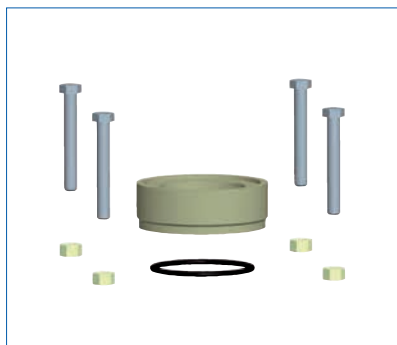

Description

- Pour montage entre siège et coude
- Livré avec boulons et joint torique

HAUTEURS 0.10 ET 0.15 M



Description

- Pour montage entre siège et coude
- Fonte, revêtement cataphorèse
- Brides orientables

COMPTEUR DÉBIT PRESSION - SÉRIE A3 10



Description

- Pour des essais débits pression sur poteaux et bouche d'incendie
- Liste d'accessoires sur demande

DRAINKIT UNIVERSEL - SÉRIE A3 10

Pour tous les produits à colonne DN 65 à 150. Permet d'améliorer le temps d'évacuation de l'eau et de protéger l'installation du remblai et du damage.




Description

- Polypropylène vierge bleu. Photostable et recyclable
- Épaisseur : 5 mm
- Résistance à la charge assemblé, vide environ 200 kg
- Volume du DRAINKIT vide assemblé 0,029 m³
- Volume du DRAINKIT installé sur une colonne de PI de 100 0,024 m³ (1 à 2 vidanges de PI 100)
- Poids : 2,1 kg

NOTE

Pour plus de détails voir fiche technique A340 Drainkit **T12005** et notice de pose **W12011**.


Le DRAINKIT doit être installé en terrain drainant afin d'éviter la stagnation de l'eau autour de la colonne

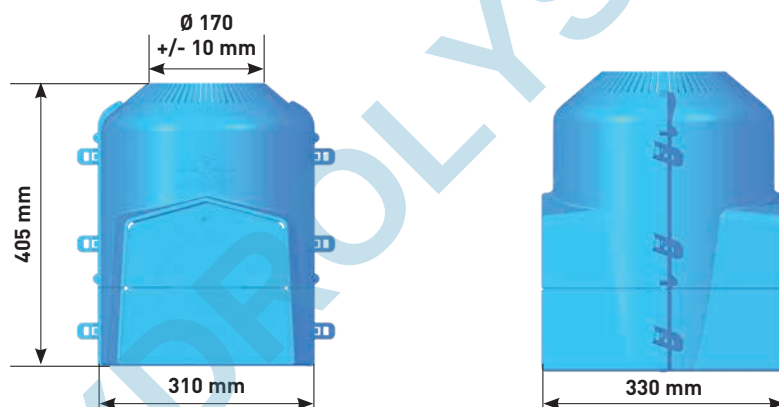

1 DRAINKIT = 2 demi-coques, livrées non assemblées

RÉGULATEUR DE PRESSION PORTABLE - SÉRIE A3 10

Permet de réduire la pression de sortie sur les poteaux d'incendie DN 65 et 100

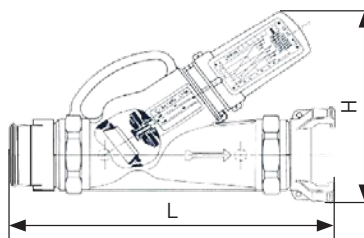

L : DN 65 : 355 mm | DN 100: 430 mm
H : DN 65 : 210 mm | DN 100 : 250 mm

NOTE


Pour plus de détails, voir fiche Régulateur pression série A3 40 **T19007** et notice de pose **W13010**

BOUCHE À CLÉ RÉHAUSSABLE "INCENDIE" TYPE VISUP - SÉRIE G4 15



Description

- Construction fonte.
- Inscription incendie.
- Protection contre la corrosion avec cataphorèse.
- Tampon verrouillé.

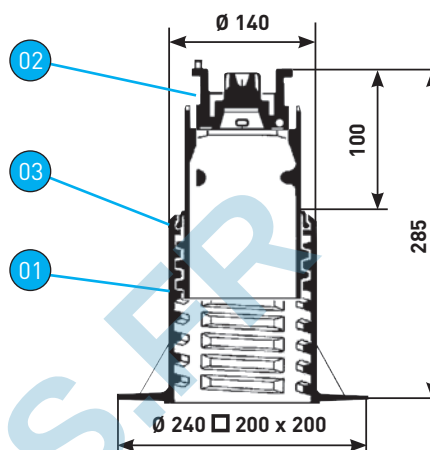


Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Corps VISUP	1	Fonte GS/EN- GJS-450-10	NF EN 1563
02	Tampon	1	Fonte GS/EN- GJS-450-10	NF EN 1563
03	Joint	1	NBR	

BOUCHE À CLÉ RÉHAUSSABLE "INCENDIE" GV L - SÉRIE G4 15




Description

- Construction fonte.
- Inscription incendie.
- Protection contre la corrosion avec cataphorèse.
- Tampon verrouillé.

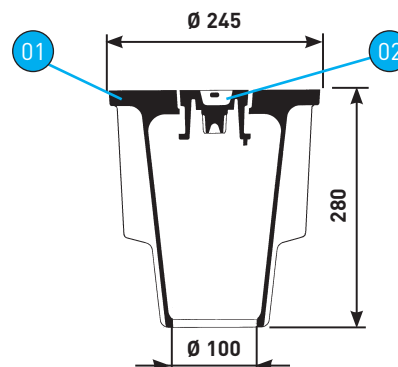

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Corps GV "L"	1	Fonte GL/EN- GJL-250	NF EN 1561
02	Tampon	1	Fonte GS/EN- GJS-450-10	NF EN 1563

TAMPON D'INCENDIE - SÉRIE G4 15

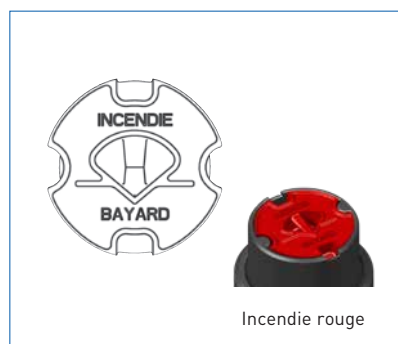


Formes	Marquage	Poids kg
Ronde	Tampon Incendie	1,1
Ronde	Tampon Incendie rouge	1,1

Type	Tampon à empreinte	Poids kg
VISUP Chaussée	Ronde	9
GV Chaussée	Ronde	16


PLAQUE DE REPÉRAGE - SÉRIE G5 20

Plaque pour B.I. 100
normalisée suivant NFS 61221.

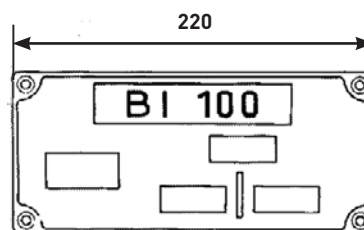


Pour bouche d'incendie de 100
Norme NF EN 14339/CN.

En alliage léger. Plaque ronde.



Pour bouche d'incendie de 100 : fond rouge

Définition du matériel pour l'installation

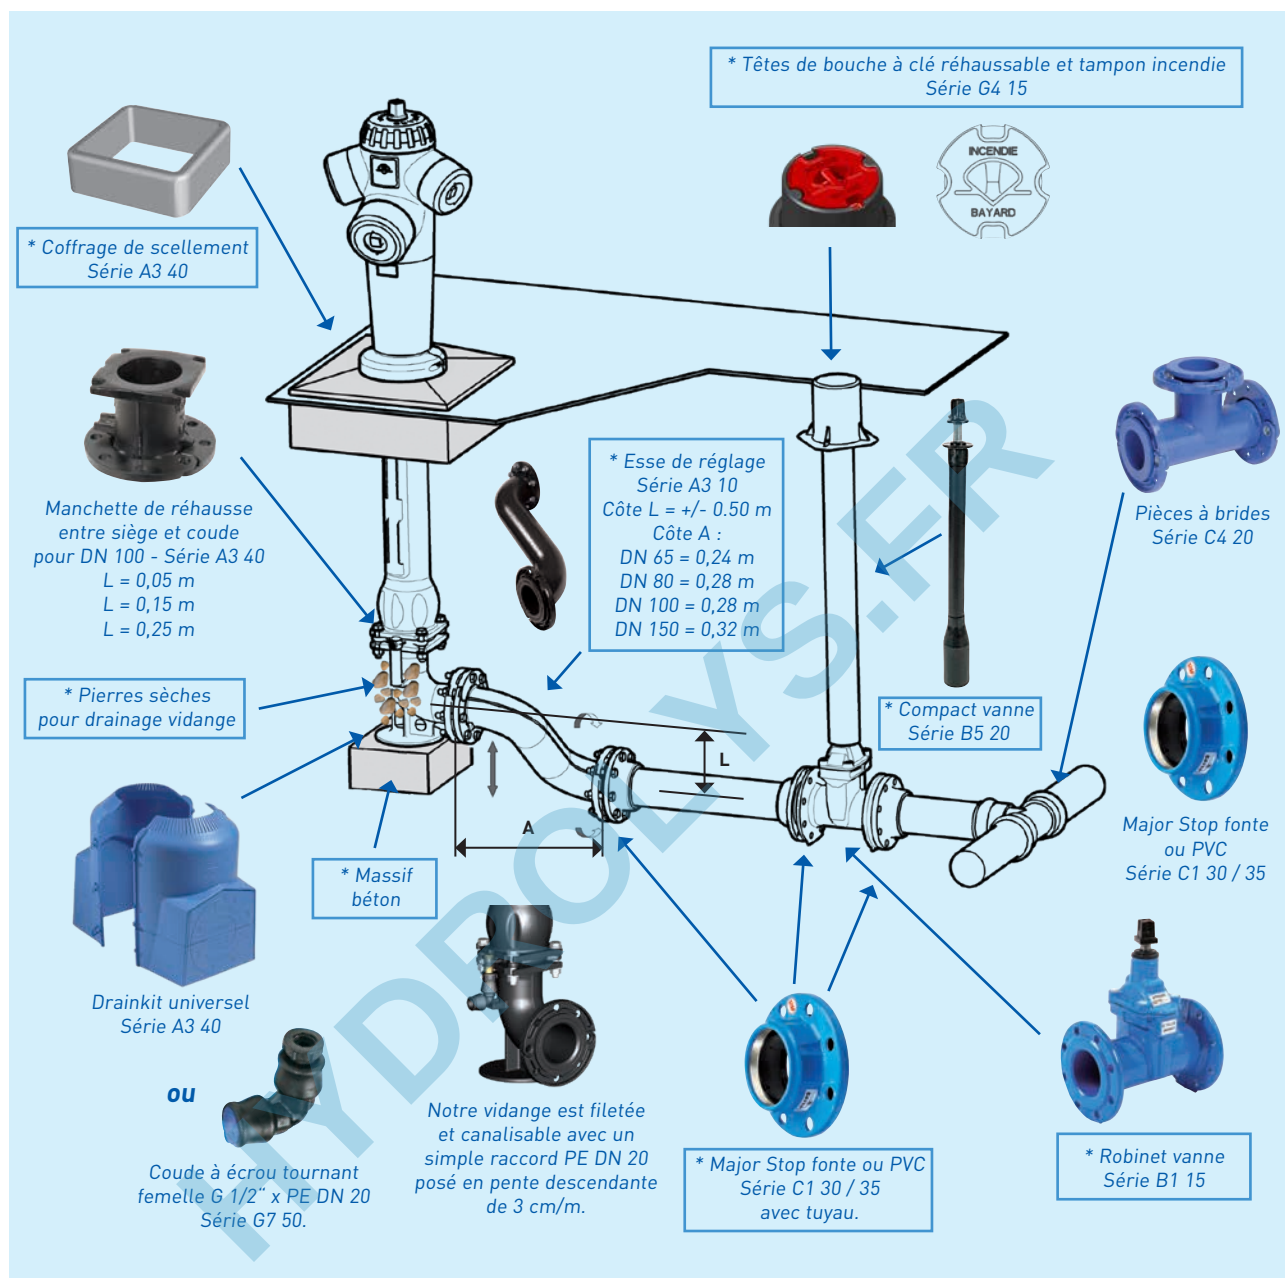

Sécurité et environnement :

- Les opérations d'installation, de maintenance et de réparation doivent respecter la réglementation locale en vigueur, relative à la sécurité au travail et au respect de l'environnement.
- Exigez que les intervenants portent les équipements de protection individuelle adaptés. Assurez-vous que les accessoires de levage et outillage électriques utilisés sont conformes à la réglementation en vigueur. Faites respecter leurs conditions d'emploi.
- Les travaux d'installation, de maintenance et de réparation seront effectués par du personnel qualifié, formé et habilité conformément à la législation en vigueur.
- Sur le plan environnemental l'appareil est recyclable. Conseillez de déposer les différents emballages dans un container de récupération.

Mise en œuvre :

- Le cahier des charges pour la fourniture, la pose et la réception des poteaux d'incendie doit se référer à la norme NF S 62-200.
- La pose, la mise en service et la maintenance sont décrites dans la notice **W18022** livrée avec l'appareil.
- Nos poteaux d'incendie sont protégés dans leurs emballages en polystyrène pour les DN 80 et 100 et en caisse claire-voie en bois pour le DN 150, qui préservent l'aspect de la peinture lors de la pose.

Stockage, manutention :

- Stockez l'appareil couché, coude orienté vers le bas, au maximum un an, à une température ne dépassant pas 65°C et à l'abri des chocs.
- Manipulez-le avec soin dans son emballage. Le levage pour la pose est possible au moyen d'une sangle passée dans l'emballage ou sous les prises.

Contrôle et maintenance :

- Le contrôle et la maintenance des poteaux et bouches d'incendie sont décrits dans la norme NF S 62-200.

HYDROLYS.FR

Votre choix pour le contrôle de l'eau



TALIS est toujours le meilleur choix en matière de transport et de gestion des eaux. Notre société apporte la solution la mieux adaptée pour la gestion de l'eau et de l'énergie, ainsi que pour des applications industrielles ou municipales. Avec une gamme complète de plus de 20 000 produits, nous proposons des solutions globales pour chaque phase du cycle de l'eau : pompage, distribution, connections, ... L'expérience, la technologie novatrice, l'expertise totale et spécifique constituent notre base pour le développement de solutions durables et une gestion optimisée de la ressource vitale... l'eau.



BAYARD

ZI - 4 avenue Lionel Terray
CS 70047
69881 Meyzieu cedex France
TÉL. + 33 (0)4 37 44 24 24
FAX + 33 (0)4 37 44 24 25
SITE : www.bayard.fr