

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 10/5/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	-----------------------------	-------------

FS 3069 LT 3~ 290



Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement 40 mm
Diamètre d'aspiration 55 mm
Impeller diameter 102 mm
Nombres de canaux 3

Moteur

Moteur # F3069.180 13-08-2BB-W 1.7KW
Variante stator 1
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 1,7 kW
Intensité nominale 3,8 A
Intensité de démarrage 17 A
Vitesse nominale 2700 rpm

Facteur de puissance

1/1 de charge 0,87

3/4 de charge 0,81


1/2 de charge 0,70

Rendement moteur

1/1 de charge 75,2 %

3/4 de charge 78,8 %

1/2 de charge 79,6 %

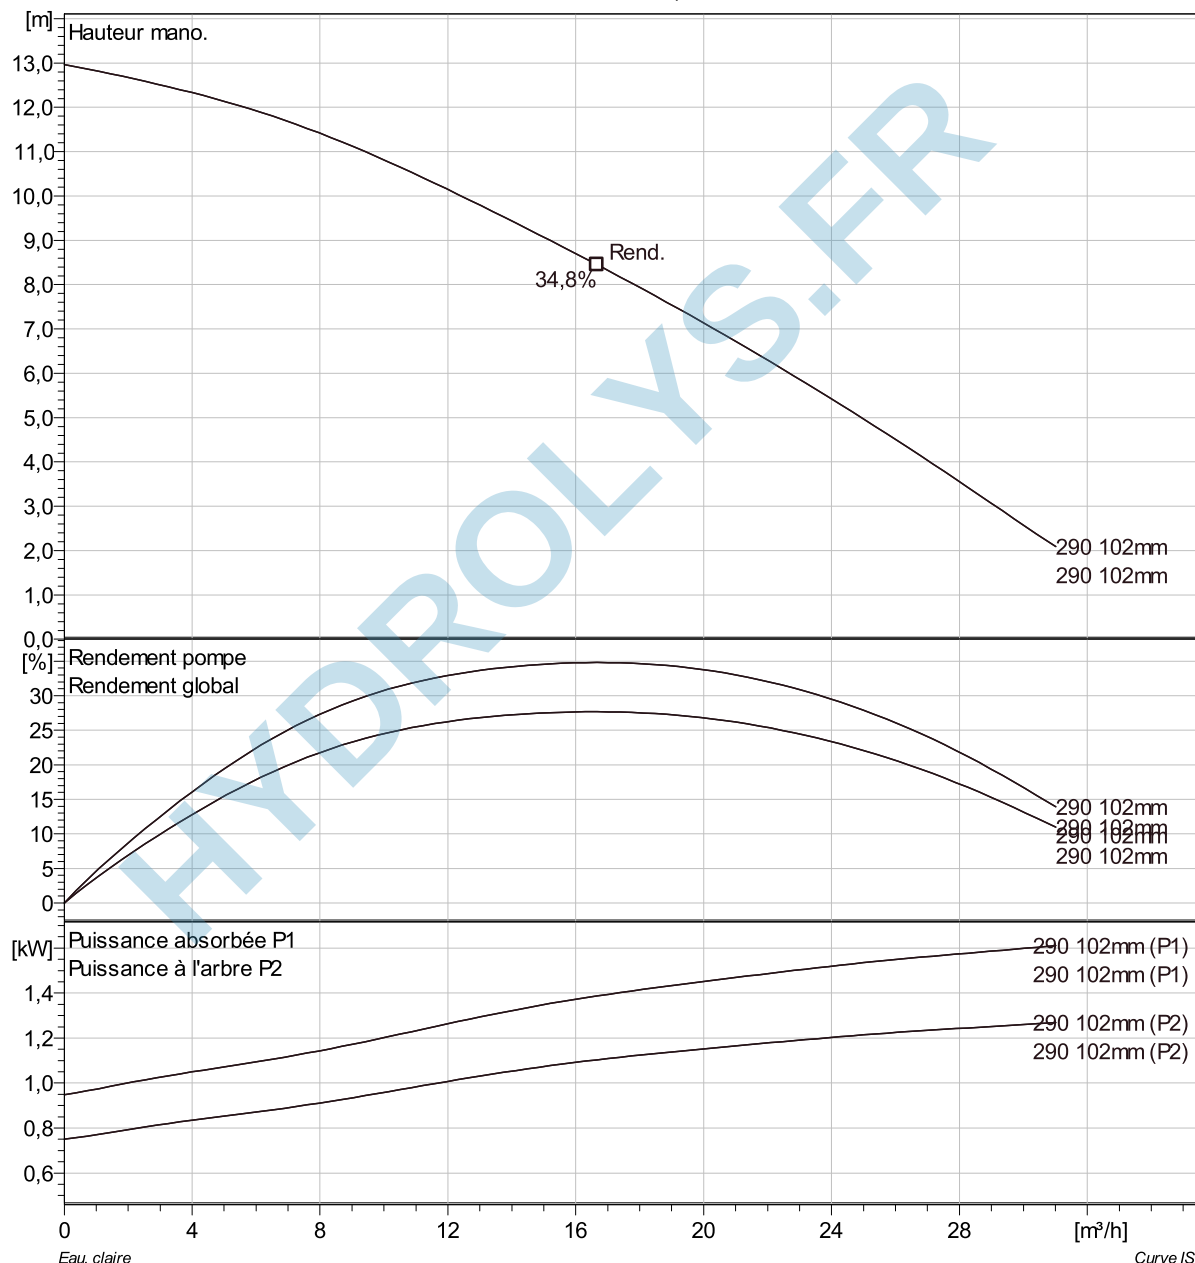

Projet

N° du projet

Créé par


Créé le

10/5/2017

Mise à jour

FS 3069 LT 3~ 290


Duty Analysis

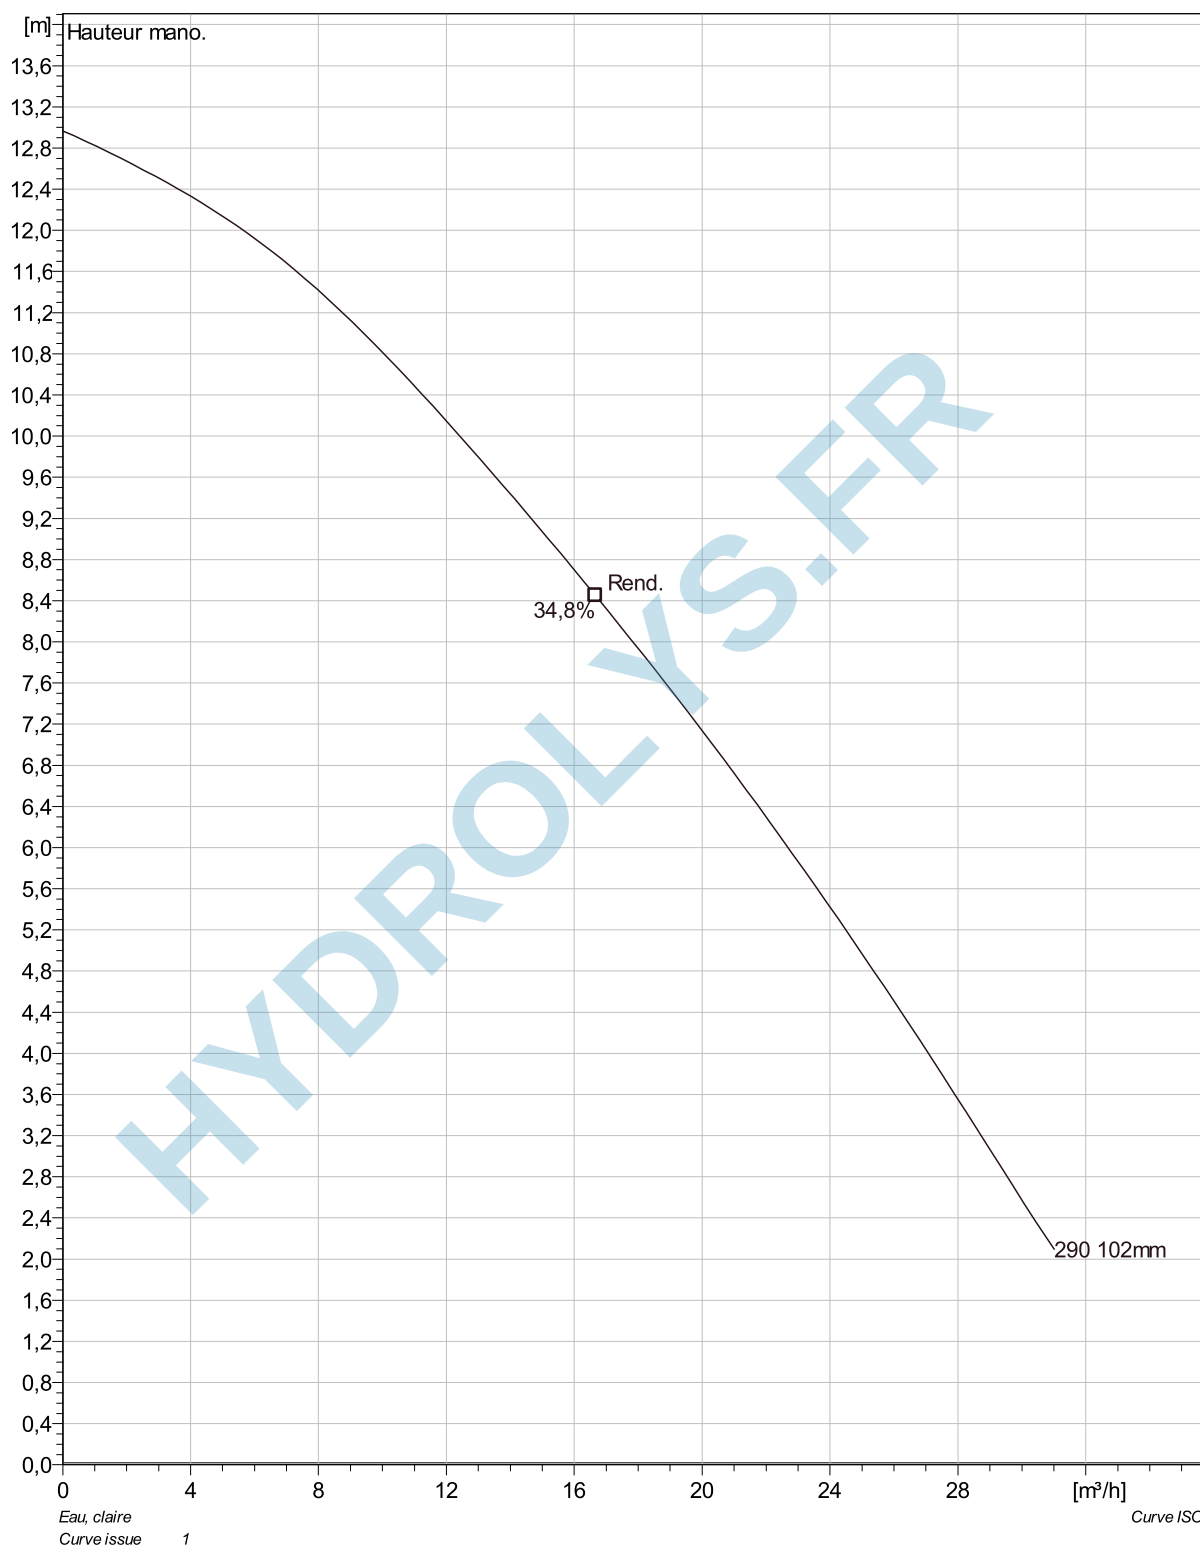

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 10/5/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------

FS 3069 LT 3~ 290

Dimensional drawing

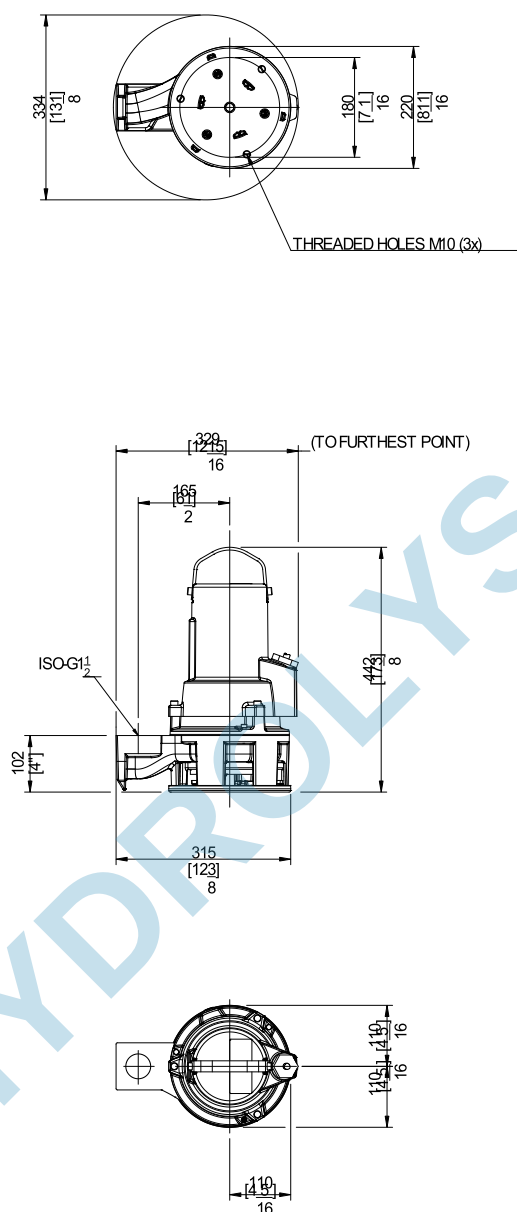

Weight total	
kg	39
lbs	86

FS3069LT


Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 10/5/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------

FS 3069 LT 3~ 290

Coûts d'exploitation et de maintien

Total lifetime	15	Taux d'inflation annuel	2 %
Durée de fonctionnement annuelle	5600	Taux d'intérêt (pour l'investissement)	3 %
Coûts énergétiques par kWh	0,00 EUR		
Puissance absorbée P1			


Coût total

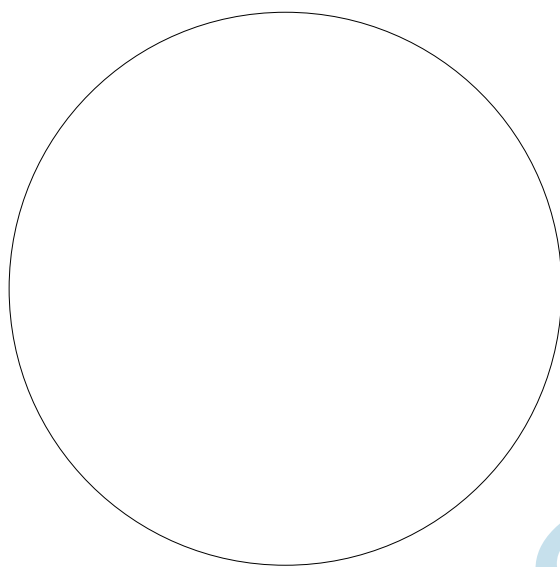

EUR

0%	0,00 EUR	Energy
0%	0,00 EUR	Investment costs
0%	0,00 EUR	Installation & commissioning
0%	0,00 EUR	Operating cost
0%	0,00 EUR	Maintenance & repair
0%	0,00 EUR	Downtime
0%	0,00 EUR	Environmental
0%	0,00 EUR	Decommissioning

First year costs

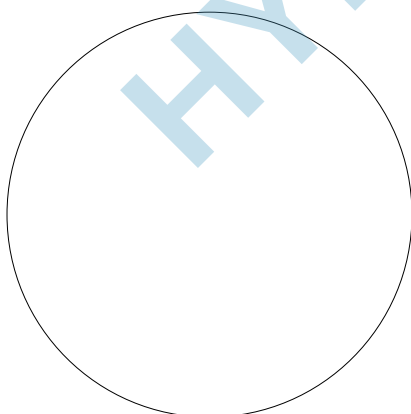

EUR

0%	0,00 EUR	Energy (1st year)
0%	0,00 EUR	Investment costs (1st year)
0%	0,00 EUR	Installation & commissioning (1st year)
0%	0,00 EUR	Operating cost (1st year)
0%	0,00 EUR	Maintenance & repair (1st year)
0%	0,00 EUR	Downtime (1st year)
0%	0,00 EUR	Environmental (1st year)
0%	0,00 EUR	Decommissioning (1st year)

Disclaimer: The calculations and the results are based on user input values and general assumptions and provide only estimated costs for the input data. Xylem inc can therefore not guarantee that the estimated savings will actually occur.

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 10/5/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------	-------------