


2.2 Alimentation monophasée

RELAIS THERMIQUE
non fourni

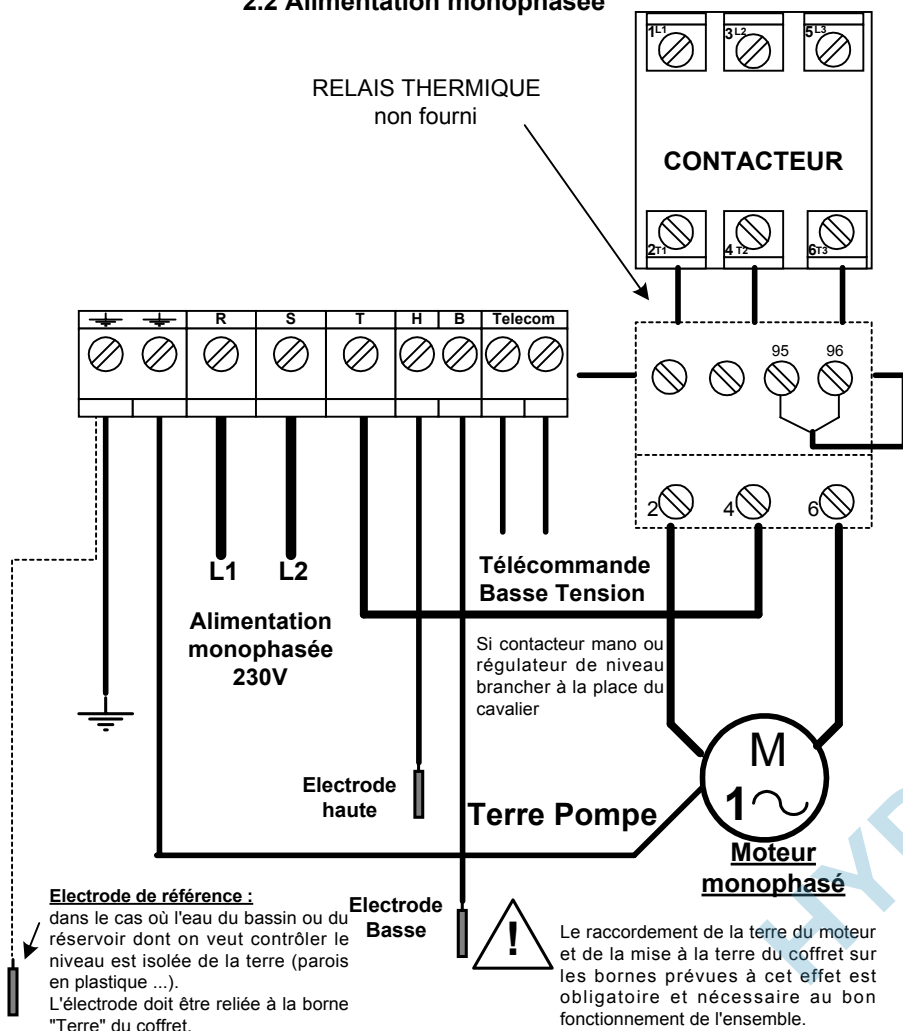

DISTRIBUE PAR

JETLY

Société Anonyme au Capital de 3 200 000 €
RCS VIENNE B 338 236 227
Locataire Gérante de Thermador Groupe
Parc d'Activités de Chesnes – 91 rue du Ruisseau
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04.74.94.18.24 + répondeur - Fax. 04.74.95.62.07
Internet <http://www.jetly.fr> - e-mail info@jetly.fr

NMS04200301139 (ed. 05/2003)



DSN 52

NOTICE DE MISE EN SERVICE

Coffret de protection moteur et de gestion de niveau d'eau bi-électrode.

1. CARACTERISTIQUES

- Coffret étanche IP55, avec couvercle transparent, équipé d'entrées étanches.
- Bi-tension (230/400V) par simple changement de la position du fusible.
- Encombrement coffret (mm) : 250 x 200 x 130.
- Poids : 2 kg.
- Protection Thermique : Il est nécessaire de monter sous le contacteur un relais thermique. Ce relais est à choisir dans le tableau ci-dessous en fonction de l'intensité absorbée par la pompe.

COFFRET	INTENSITE (A)	CODE Relais thermique
DSN 52-12T	1-1,6	434017
	1,6-2,5	434026
	2,5-4	434041
	4-6	434061
	5,5-8	434081
	7-10	434101
DSN 52-18T	9-13	434131
DSN 52-25T	13-18	434181
DSN 52-40T	17-25	434251
	23-32	434321
	30-40	434401

- Câblage du relais thermique : relier les trois broches du relais thermique choisi en fonction de la puissance du moteur, sur les bornes 2-4-6 du contacteur et les cosses des deux fils laissés libres sous le contacteur, aux bornes 95 et 96 du relais thermique.



REE-05/03

2- BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ET FONCTIONNEMENT

2.1 ALIMENTATION TRI-PHASEE

