

AQUA*PRO*

ULTRAVIOLET WATER STERILIZER

MEMBER



INSTRUCTIONS de SÛRETÉ

AVERTISSANT - pour garder contre des dommages, on devrait observer des mesures de sécurité de base, y compris ce qui suit:

1. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ.

2. **DANGER** - pour éviter la décharge électrique possible, le soin spécial devrait être pris puisque l'eau est l'appareillage électrique proche actuel. À moins qu'on se produise une situation qui est explicitement adressée par les sections fournies d'entretien et de dépannage, n'essayez pas les réparations vous-même, se rapportent à un service autorisé de service.
 - a. Examinez soigneusement le stérilisateur de l'eau après installation. Elle ne devrait pas être branchée s'il y a l'eau sur des pièces non prévues pour être humide.
 - b. N'actionnez pas le stérilisateur de l'eau s'il fonctionne mal ou s'il est lâché ou endommagé de n'importe quelle façon.
3. Toujours débranchez l'écoulement de l'eau et débranchez un stérilisateur de l'eau avant d'exécuter des activités de nettoyage ou d'entretien. Ne tirez jamais la corde d'un coup sec pour enlever d'une prise de sortie la prise de mur et pour tirer à débranché.
4. N'employez pas ce stérilisateur de l'eau pour autre que l'usage prévu (applications de l'eau potable). L'utilisation des attachements non approuvés, recommandés ou non vendus par le fabricant/distributeur peut causer un état peu sûr.
5. Destiné à l'utilisation d'intérieur seulement. N'installez pas ce stérilisateur de l'eau où elle sera exposée au temps ou aux températures au-dessous de zéro. Ne stockez pas ce stérilisateur de l'eau où elle sera exposée au temps. Ne stockez pas ce stérilisateur de l'eau où elle sera exposée aux températures au-dessous de zéro à moins que toute l'eau ait été écoulée lui et l'approvisionnement en eau a été débranché.
6. Lisez et observez tous les notifications et avertissements importants sur le stérilisateur de l'eau.

7. Si une corde de prolongation est nécessaire, une corde avec une estimation appropriée devrait être employée. Une corde évaluée pour moins d'ampères ou de watts que l'estimation de stérilisateur de l'eau peut surchauffer. Le soin devrait être pris pour arranger la corde de sorte qu'il ne soit pas déclenché plus d'ou ne soit pas tiré.

CHIMIE de l'EAU

La qualité de l'eau est extrêmement importante pour l'exécution optima de votre système UV. Les niveaux suivants sont recommandés pour l'installation:

- _ le compte TOTAL de FER est moins de 0.3ppm (0.3mg/l)
- _ le compte de SULFURE de HYDROGEN est moins de 0.05ppm (0.05mg/l)
- _ le compte de SUSPENDU de SOLIDES est moins de 10ppm (10mg/l)
- _ le compte de MANGANÈSE est moins de 0.05ppm (0.05mg/l)
- _ le compte de DURETÉ est moins de 7gpg (plus que 7gpg, l'eau devrait être addouci.)

Si votre chimie de l'eau contient des niveaux au-dessus de ceux mentionnés ci-dessus, le prétraitement approprié est recommandé pour corriger ces problèmes de l'eau avant l'installation de votre stérilisateur UV.

INSTALLATION DE VOTRE UV


- _ le système complet de l'eau, y compris tous les réservoirs de pression ou d'eau chaude, doit être stérilisé avant que commencez vers le haut par rincer avec du chlore (agent de blanchiment de ménage) pour détruire n'importe quelle contamination résiduelle
- _ que le stérilisateur devrait être relié à un interrupteur moulu de défaut
- _ le stérilisateur est prévu pour l'usage d'intérieur seulement, n'installent pas le stérilisateur où il peut être exposé au temps
- _ installent le stérilisateur sur la ligne d'eau froide seulement
- _ si traitant la maison entière, installent le stérilisateur avant toutes les lignes de branche. Dans le meilleur des cas, votre stérilisateur devrait être le dernier traitement que votre eau reçoit avant l'utilisation
- _ A le filtre de sédiment de 5 microns doit précéder le stérilisateur.

NE REGARDEZ JAMAIS DIRECTEMENT LA LAMPE UV BRÛLANTE. Fixez le couvercle, et permettez à l'eau de courir pendant quelques minutes à l'espace libre tout l'air ou la poussière qui pouvoir d'être dans la cellule.

SVP NOTE: Quand il y a de débit nul, l'eau dans la cellule deviendra chaude, comme la lampe UV de stérilisateur est toujours dessus. Pour remédier à de ceci, courez un robinet d'eau froide n'importe où dans la maison pendant une minute pour rincer l'eau chaude.

Les ÉTAPES d'INSTALLATION _

- enlèvent le stérilisateur du carton d'expédition _
- la lampe qu'UV est emballée dans un tube séparé, enlèvent les tubes et mettent de côté. _
- détachez le bon côté la monture d'embout qu'en aluminium _
- enlèvent la lampe UV du tube et glissez-le dans la douille de quartz _
- reliez les quatre goupilles de la LAMPE UV à la fin de tour de prise de lampe _
- la monture d'embout _
- mise dessus la répétition de dispositif de couverture protecteur _
- au-dessus des étapes quand il y a plus d'une lampe UV _
- reliez le port d'Inlet/Outlet à la tuyauterie _
- branchent la ligne de puissance et le contrôle sur le lampe de ballast _
- les lampes vert devrait être "ON"

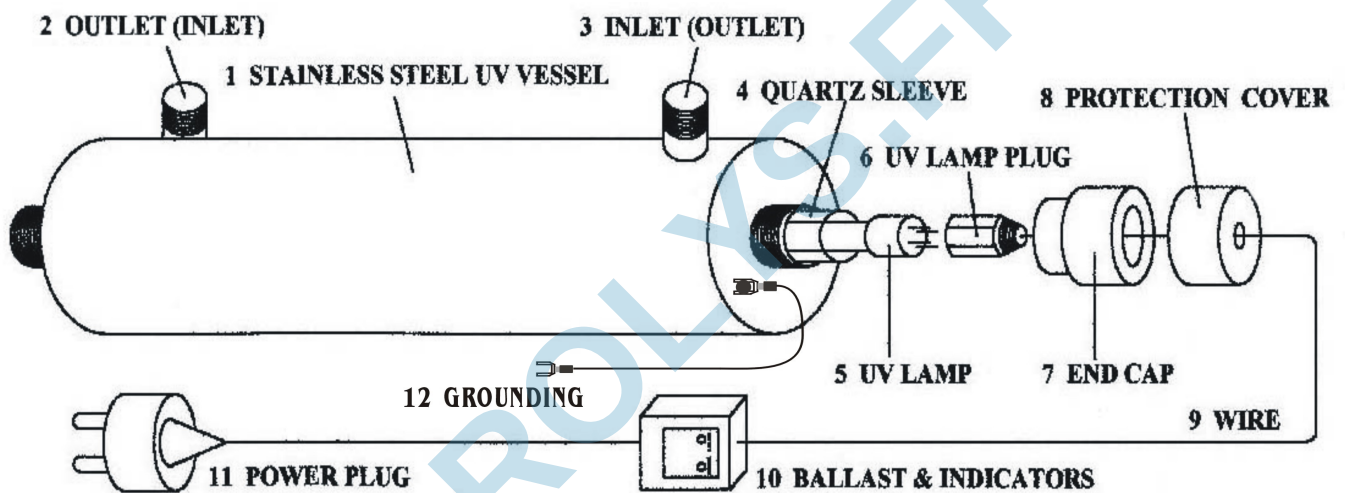

AQUAPRO UV STERILIZER SPECIFICATIONS

FROM 1GPM UP TO 72GPM

SPECIFICATION	UV-S	UV1GPM	UV6GPM	UV6GPM-V	UV12GPM-H	UV12GPM-V
DIMENSION	240X80X80	278X80X80	560X80X80	650X80X140	900X170X89	980X80X140
L x W x D (mm)						
ELECTRICAL VOLTS	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
FLOW RATE	1GPM	2GPM	6GPM	6GPM	12GPM	12GPM
IN/OUTLET PORT	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
LAMP (PC)	1	1	1	1	1	1
QUARTZ SLEEVE(9PC)	1	1	1	1	1	1
LAMP FAILURE DEVICE	YES	YES	YES	YES	YES	YES
AMBIENT TEMPERATURE	2-40°C	2-40°C	2-40°C	2-40°C	2-40°C	2-40°C
	(36-104°F)	(36-104°F)	(36-104°F)	(36-104°F)	(36-104°F)	(36-104°F)
LAMP WATTS	10W	14W	20W	20W	39W	39W
CHAMBER	Aluminum	SS 304	SS 304	SS 304	SS 304	SS 304
SPECIFICATION	UV12GPM-HT	UV24GPM-HT	UV36GPM-HT	UV48GPM-HT	UV60GPM-HT	UV72GPM-HT
DIMENSION	900X190X160	900X240X160	980X230X280	980X230X280	980X280X280	980X280X280
L x W x D (mm)						
ELECTRICAL VOLTS	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
FLOW RATE	12GPM	24GPM	36GPM	48GPM	60GPM	72GPM
IN/OUTLET PORT	3/4"	1"	1 1/2" or 2"	1 1/2" or 2"	2" or FLANGE	2" or FLANGE
LAMP (PC)	1	2	3	4	5	6
QUARTZ SLEEVE(9PC)	1	2	3	4	5	6
LAMP FAILURE DEVICE	YES	YES	YES	YES	YES	YES
AMBIENT TEMPERATURE	2-40°C	2-40°C	2-40°C	2-40°C	2-40°C	2-40°C
	(36-104°F)	(36-104°F)	(36-104°F)	(36-104°F)	(36-104°F)	(36-104°F)
LAMP WATTS	39W	39WX2	39WX3	39WX4	39WX5	39WX6
CHAMBER	SS 304	SS 304	SS 304	SS 304	SS 304	SS 304

A. REMPLACEMENT DE LA LAMPE

1. Il n'y a AUCUN besoin de démonter le stérilisateur de l'approvisionnement en eau ou d'évacuer l'eau la chambre de réacteur. Après 9000 heures d'opération continue

(approximativement un an), la lampe UV doit être remplacée.

2. Débranchez la source d'énergie principale et enlevez le dispositif de couverture protecteur en plastique du stérilisateur. Enlevez la prise de lampe de l'écrou en aluminium creusé et débranchez la prise de lampe et la lampe UV. (Faites attention extrêmement en manipulant la lampe UV car elles sont extrêmement fragiles).

3. Pour installer la nouvelle lampe, enlevez soigneusement du tube protecteur pour ne pas toucher les ?glass de lampe ? avec vos mains. Glissez la lampe UV dans la douille de quartz. Rebranchez la prise de lampe aux goupilles UV, à l'écrou en aluminium étroit de tour et au dispositif de couverture protecteur.

B. REMPLACEMENT DU QUARTZ ET COMMENT NETTOYER

1. Les dépôts de minéral et le sédiment peuvent s'accumuler sur la douille de quartz diminuant le rendement UV. Le bon entretien de l'équipement de filtration réduira l'accumulation des résidus. Au besoin, enlevez la douille de quartz après quelques mois et nettoyez avec du solvant disponible dans le commerce de balance (CLR, Chaux-Loin, etc...) et tissu non pelucheux. Répétez le processus aussi souvent selon les besoins pour maintenir la douille de quartz propre.
2. Débranchez la puissance d'enlever la douille de quartz. Enlevez d'abord le dispositif de couverture protecteur en plastique, tournent lâchement la monture d'embout en aluminium. Enlevez la lampe UV d'abord, la douille de quartz peut être enlevé comme la lampe UV (par l'extrémité du stérilisateur). Glissez soigneusement la douille de quartz hors de la chambre. Mouillez les bagues avec l'eau ou une graisse silicone-basée et glissez sur chaque extrémité de la douille. Remettez à serrure la monture d'embout en aluminium pour réaliser un joint serré de l'eau. Réinstallez alors la lampe.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Attention: En effectuant n'importe quel travail sur le stérilisateur débranchez l'unité d'abord et regardez jamais directement la lampe UV brûlante.

SYMPTOME	CAUSES POSSIBLE	SUGGESTIONS
SHUTTE DE PRESSION	le pré-filtre de sédiment est bouché	- remplacez la cartouche filtrante avec la note appropriée de cartouche de cinq microns - l'approvisionnement en eau de source de contrôle comme fluctuations peut se produire dans la pression de source.
COMPTES ÉLEVÉS DE BACTÉRIES	la douille de quartz est souillée ou sale	la douille propre avec le décapant de balance et éliminent le problème de souillure de source
	la lampe UV est dépeignée	remplacer la lampe UV
	changez de la qualité de l'eau d'alimentation	ayez l'eau de source examinée pour l'assurer est toujours dans les paramètres permis pour l'usage avec cette unité
	contamination après le stérilisateur	il est impératif que le jet effluent de l'eau soit choqué avec du chlore après que l'eau parte du stérilisateur ? le stérilisateur doit avoir des bactéries librement efficacement
L'EAU CHAUDE DE PRODUIT	problème commun provoqué par utilisation peu fréquente	courez l'eau jusqu'à ce qu'elle revienne à la température ambiante
L'EAU APPARAÎT COMME DU LAIT	a causé par avion dans les lignes de flottaison	laisser couler l'eau jusqu'à l'air est purgée
FUITES D'EAU	problème avec des joints de bague	assurez la bague est en place, contrôle pour des coupes ou abrasions, nettoie la bague, humidifie avec de l'eau et la réinstalle, la remplace au besoin

	_ la condensation sur la chambre de réacteur a causé soit humidité excessive	contrôle L'endroit de stérilisateur et d'humidité de l'endroit
	_ raccordements insatisfaisants d'orifice de sortie d'admission/	_ les raccordements de fil de contrôle, rescellent avec la bande de Tafelon et resserrent

RAPPEL DE STATUT DE BALLAST			
VERT	BUZZER	ROUGE	SUGGESTION
ON	OFF	OFF	_ les conditions de fonctionnement appropriées, unité fonctionne correctement.
OFF	ON	ON	_ la lampe UV est dépensée, exige la lampe de rechange.
			_ lampe UV non reliée bien à la prise de lampe. Sortez la prise UV, vérifiez le raccordement de lampe.
OFF	OFF	OFF	_ l'unité n'est pas branchée à la sortie électrique. Branchez l'unité au réceptacle et assurez la source d'énergie appropriée.
			• la tension incorrecte ou les dommages instables de cause de devise du fusible, se réfèrent le remplacement de fusible dessinant ci-dessous.

CHANGEMENT DE FUSIBLE :

Quand le ballast cesse de fonctionner, vérifier et changer le fusible d'abord. Si le ballast reste en panne, utilisez un tournevis pour ouvrir le ballast et pour changer le 2ème fusible. Les deux fusibles ont changé, et toujours l'un fonctionnel, entrent en contact svp avec l'agent ou le distributeur local de service pour l'aide.

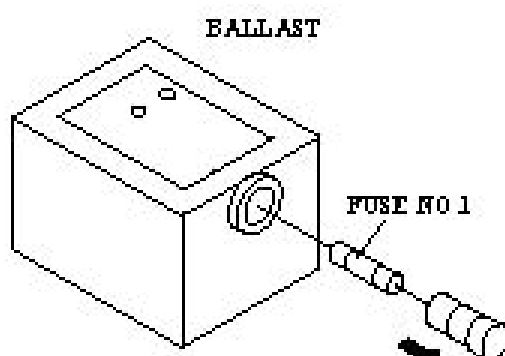


Figure 1