


# Mise en service d'une microstation INNOCLAIR



1



Vue du couvercle équipé

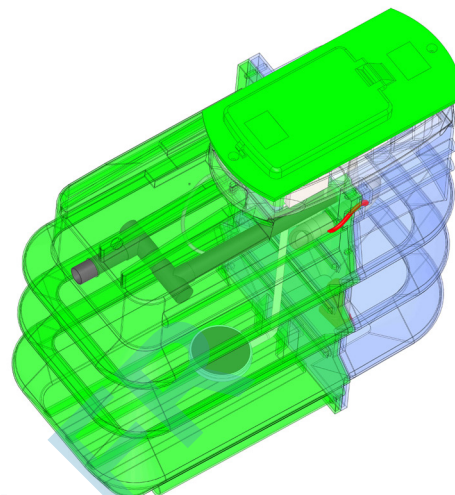

2




Vue d'ensemble de l'installation terminée avec liaison compresseur / diffuseur d'air et connexion pompe de recirculation vers le bassin d'aération.

3



Détail de la connexion de la pompe de recirculation vers le bassin d'aération.

4

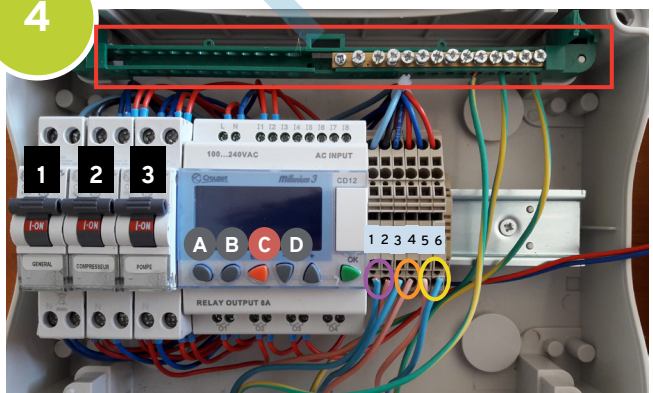

Connexion au tableau électrique.

## Légende :

### Disjoncteurs

- 1 Automate
- 2 Compresseur
- 3 Pompe

### Branchement des différents câbles

- De l'alimentation provenant de l'habitation
- Du câble du compresseur
- Du câble de la pompe de recirculation

### Éléments de contrôle de fonctionnement

- A Test compresseur 30 sec
- B Test pompe 30 sec
- C Arrêt alarme
- D Test alarme

- Barrette pour terre (jaune et vert)