


Mise en service d'une microstation INNOCLAIR



1



Vue du couvercle équipé

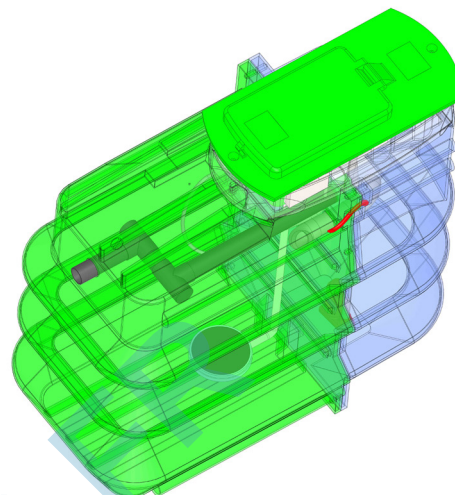

2




Vue d'ensemble de l'installation terminée avec
liaison compresseur / diffuseur d'air et connexion pompe
de recirculation vers le bassin d'aération.

3



Détail de la connexion de la pompe de recirculation
vers le bassin d'aération.

4

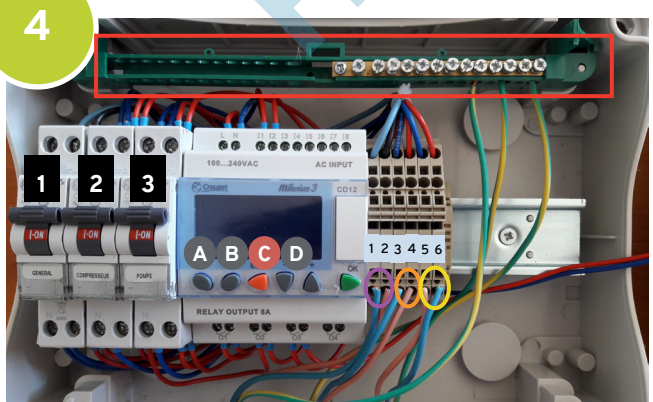

Connexion au tableau électrique.

Légende :

Disjoncteurs

- 1 Automate
- 2 Compresseur
- 3 Pompe

Branchement des différents câbles

- De l'alimentation provenant de l'habitation
- Du câble du compresseur
- Du câble de la pompe de recirculation

Éléments de contrôle de fonctionnement

- A Test compresseur 30 sec
- B Test pompe 30 sec
- C Arrêt alarme
- D Test alarme

- Barrette pour terre
(jaune et vert)